




ZESTAW ZAWORÓW WODOWSKAZOWYCH Z ZAWOREM UPUSTOWYM KOD: 1801

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ

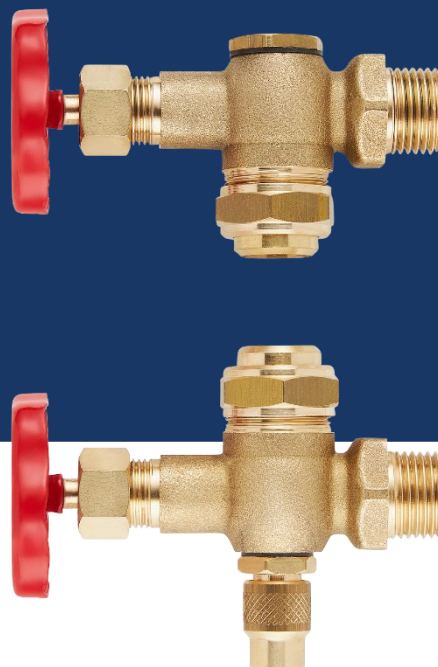

OPIS

Zestaw wodowskazowy służy do kontroli poziomu cieczy w zbiornikach, które takiej kontroli wymagają. Wyposażony jest w dwa zawory odcinające. Dolny zawór odcinający, wyposażony jest w spust. Dzięki temu rurka (KOD: 2105, do kupienia osobno) jest odporna na zabrudzenia, pozostawiane przez zalegającą ciecz. Produkt spełnia wymagania normy PN-86/M-75198.

CHARAKTERYSTYKA


Przyłącza	gwintowane GW/GZ, zgodne z ISO 228/1
Maksymalne ciśnienie zasilające	1,0 MPa
Temperatura robocza	0°C ÷ +80°C
Maksymalne stężenie glikolu	50%

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz EN 12165:98
Zespół zamykający	Mosiądz EN 12165:98
Uszczelka	NBR
Pokrętło	Stal węglowa lakierowana

DN	Ø	L	L1	H	H1
1/2"	16	108	69	81	53

* wymiary podane w mm

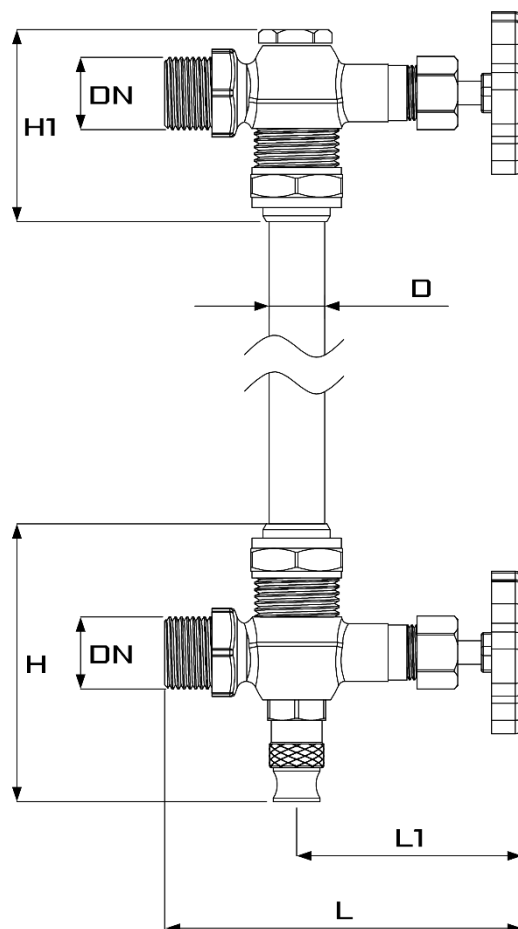


INSTALACJA


Zawory powinny być zamontowane w taki sposób, aby poziom cieczy mógł być odczytany w każdych warunkach:

Przykład „A” (montaż prawidłowy), poziom cieczy może być za każdym razem odczytany, niezależnie od jej stanu w zbiorniku.


Przykład „B” (montaż powyżej poziomu minimalnego) prawidłowy odczyt nie będzie możliwy, ponieważ poziom cieczy jest poniżej zakresu rurki.

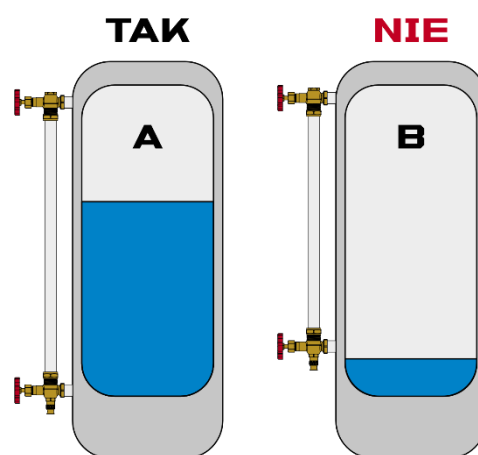


Montaż przedstawiony na przykładzie „C” (instalacja poniżej poziomu maksymalnego) nie jest zalecany dla zbiorników, w których zarówno poziom maksymalny jak i minimalny muszą być monitorowane. Takie położenie zestawu wodowskazowego jest zalecane jedynie na zbiornikach, w których monitorowany jest tylko poziom minimalny.

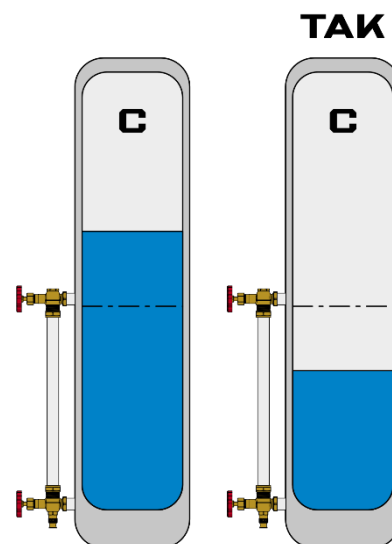

Przed montażem należy pamiętać, że rurka wodowskazowa (KOD: 2105) powinna być umieszczona w zestawie „od góry”, poprzez przeprowadzenie jej przez górny zawór zestawu. Należy przewidzieć odpowiednią odległość - od górnego zaworu, do sufitu pomieszczenia. Odległość ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od długości rurki.

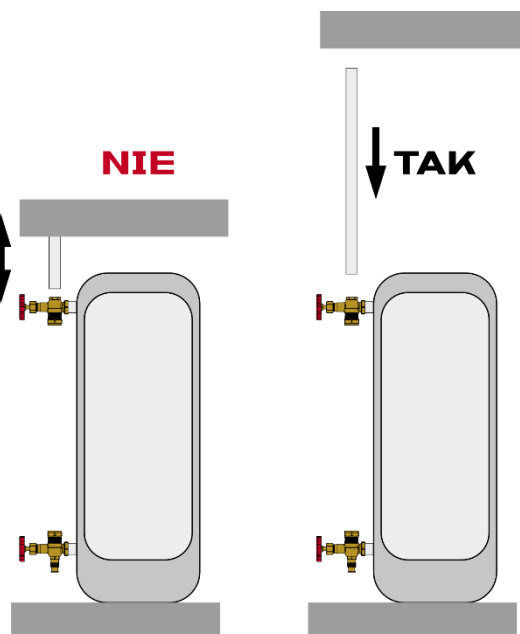

Montaż rurki w zestawie wodowskazowym

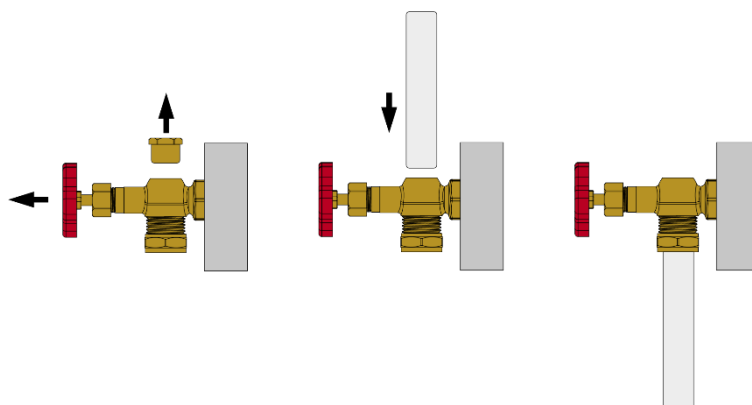

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.